


附件：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总
承包管道吹扫/清洗检验记录

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	GNI 系统		系统编号	GNI-009	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材 质	操 作 介 质	吹 扫 介 质	清 洗 介 质	
GNI-10413-001	304/304L	GNI	洁净空气		
GNI-10413-013	304/304L	GNI	洁净空气		
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建议/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师： 		专业工程师： _____		记 录： 质量检查员： 专业工程师：	
日期：2024年04月27日		日期：____年__月__日		日期：2024年04月28日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运) 站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-019-2	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10321-017	304/304L	NG	洁净空气		
以下空白					
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 , 工 单 位	
专业工程师: 		专业工程师: 		记 录 人: 质量检查员: 专业工程师: 	
日期: 2024 年 02 月 20 日		日期: 年 月 日		日期: 2024 年 02 月 20 日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-031	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-20201-005	304/304L	NG	洁净空气		
NG-20201-004	304/304L	NG	洁净空气		
以下空白					
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师: 		专业工程师: /		记 录: 质量检查员: 专业工程师: 	
日期: 2024年09月20日		日期: 年 月 日		日期: 2024年09月30日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-033	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求				/	
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10322-010	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10322-008	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10322-009	304/304L	NG	洁净空气		
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设单位		总 承 包 单 位		施	
专业工程		专业工程师：		记 录	
				质量检查员：曹瑞	
日期：2024年09月11日		日期：年 月 日		专业工	
					


SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-034	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10331-032	304/304L	NG	洁净空气		
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂 物，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工和 		专业工程师： 日期： 年 月 日		记 质量检查 芜湖长江LNG内河 接收站(转运)站 专业工和 项目经理部 	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称		NG 系统		系统编号	
				NG-035	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号		材 质	操作介质	吹扫介质	清洗介质
NG-10423-010		304/304L	NG	洁净空气	
NG-10423-012		304/304L	NG	洁净空气	
NG-10423-006		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10423-011		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10423-009		304/304L	NG	洁净空气	
NG-10423-007		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10423-002		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10423-004		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10423-003		304/304L	NG	洁净空气	/
以下空白					
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建设单位		总 承 包 单 位		施工单位	
专业工程师: 		专业工程师: 		记 录 员: 	
日期: 2024 年 09 月 13 日		日期: 年 月 日		日期: 2024 年 09 月 13 日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫 / 清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-038	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10401-031	304/304L	NG	洁净空气		
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师 		专业工程师： 		记 录 质 量 检 查 赏 专业工程师 	
日期：2024年08月16日		日期： 年 月 日		日期：2024年08月26日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	PA 系统		系统编号	PA-003	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
PA-30301-001	ASTM A106-B	空气	洁净空气		
PA-30301-016	ASTM A106-B	空气	洁净空气	/	
PA-30301-017	ASTM A106-B	空气	洁净空气	/	
以下空白					
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师: 		专业工程师: /		记 录 质量检查: 专业工程: 	
日期: 2024年07月30日		日期: 年 月 日		日期: 2024年07月30日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫 / 清洗检验记录		工程名称：芜湖长江LNG内河接收(转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	PA 系统		系统编号	PA-004	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
PA-30301-003	ASTM A106-B	空气	洁净空气	/	
PA-30301-009	ASTM A106-B	空气	洁净空气		
PA-30301-007	ASTM A106-B	空气	洁净空气	/	
PA-30301-005	ASTM A106-B	空气	洁净空气	/	
PA-30301-020	ASTM A106-B	空气	洁净空气	/	
PA-30301-006	ASTM A106-B	空气	洁净空气		
PA-30301-012	ASTM A106-B	空气	洁净空气		
PA-30301-013	ASTM A106-B	空气	洁净空气	/	
PA-30301-010	ASTM A106-B	空气	洁净空气	/	
PA-30301-101	ASTM A106-B	空气	洁净空气	/	
PA-30301-004	ASTM A106-B	空气	洁净空气	/	
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师：  日期：2024年09月30日		专业工程师：  日期： 年 月 日		记 人 质量检查 员： 专业工  日期：2024年09月30日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	PA 系统		系统编号	PA-005	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
PA-30301-022	ASTM A106-B	空气	洁净空气		
PA-30301-001	ASTM A106-B	空气	洁净空气	、	
PA-30301-015	ASTM A106-B	空气	洁净空气	/	
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施	
专业工  日期：2024 年 10 月 30 日		专业工程师：  日期： 年 月 日		记  查 员 专业工程师：收 日期：2024 年 10 月 30 日	


SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称		NG 系统		系统编号 NG-030	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号		材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质
NG-20102-201		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20103-201		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20104-201		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20105-201		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20106-201		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20112-101		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20101-101		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20101-102		304/304L	NG	洁净空气	
NG-20101-109		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20101-108		304/304L	NG	洁净空气	
NG-20101-106		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20101-110		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20107-201		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20108-201		304/304L	NG	洁净空气	
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施	
专业工程师： 		专业工程师： 		记 录 质量检查员： 专业工程 	
日期：2024 年 09 月 17 日		日期： 年 月 日		日期：2024 年 09 月 17 日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-021-2	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10322-016	304/304L	NG	洁净空气	/	
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂 物，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施	
专业：《天然气管道工程》 		专业工程师： 		记 录 质量检查 专业工程师： 	
日期：2024年9月30日		日期： 年 月 日		日期：2024年9月30日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-023	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10322-017	304/304L	NG	洁净空气		
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施	
专业工程 		专业工程师： 		记 录 质量检查员 专业工程师 	
日期：2024年09月10日		日期： 年 月 日		日期：2024年09月30日	


SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称		NG 系统		系统编号 NG-024	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号		材 质	操 作 介 质	吹扫介质	清洗介质
NG-10323-006		304/304L	NG	洁净空气	
NG-10323-005		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10323-004		304/304L	NG	洁净空气	
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂 物，验收合格。					
建 设 / 监 理 单 位		总 承 包 单 位		施	
专业： 		专业工程师： 		记 录 质 量 检 查 	
日期： 2024 年 09 月 30 日		日期： 年 月 日		专业工程师： 日期： 2024 年 09 月 30 日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称		NG 系统		系统编号	
				NG-029	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号		材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质
NG-20102-501		304/304L	NG	洁净空气	
NG-20103-501		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20104-501		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20105-501		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20106-501		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20107-501		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20108-501		304/304L	NG	洁净空气	
NG-20109-501		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20110-501		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-20111-501		304/304L	NG	洁净空气	
NG-20101-501		304/304L	NG	洁净空气	
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设监理单位		总 承 包 单 位		施	
专业工秘师： 		专业工程师： 		记 录 质量检查员： 专业工程	
日期 2024年09月12日		日期： 年 月 日		日期： 2024年09月12日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-016	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10313-014	304/304L	NG	洁净空气		
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师： 		专业工程师： 		记  专业工程 	
日期：2024年09月30日		日期：年 月 日		日期：2024年09月30日	


SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-018-1	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10321-016	304/304L	NG	洁净空气		
以下空白					
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施	
专业工程师: 		专业工程师: 		记录人 质量检查员 专业工程师: 	
日期: 2024年09月30日		日期: 年 月 日		日期: 2024年09月30日	


SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-013	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10312-014	304/304L	NG	洁净空气	/	
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂 物，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施	
专业工程师： 		专业工程师： 		记 录 质量检查员： 专业工程师： 	
日期：2024 年 09 月 19 日		日期： 年 月 日		日期：2024 年 09 月 29 日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-010	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10401-009	304/304L	NG	洁净空气		
LNG-10331-033	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10331-034	304/304L	LNG	洁净空气	/	
NG-10411-005	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10412-005	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10413-005	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10411-025	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10411-026	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10412-025	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10412-026	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10413-025	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10413-026	304/304L	NG	洁净空气	/	
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设单位		总承包单位		施工单位	
专业工程师： 		专业工程师： 		记录 质量检查 专业工程 	
日期：2024年09月19日		日期： 年 月 日		日期：2024年09月29日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-011	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-20101-101	304/304L	NG	洁净空气		
以下空白					
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师: 		专业工程师: 		记 录 质量检查员: 专业工程师: 	
日期: 2024年09月29日		日期: 年 月 日		日期: 2024年09月29日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-012	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10311-012	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10311-013	304/304L	NG	洁净空气		
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设单位/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师： 		专业工程师： 		记 录 质量检查 员 专业工 程师 	
日期：2024年09月30日		日期： 年 月 日		日期：2024年09月30日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称		NG 系统		系统编号 NG-009	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号		材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质
NG-10421-001		304/304L	NG	洁净空气	
NG-10422-001		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10423-001		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10421-002		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10422-002		304/304L	NG	洁净空气	
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设单位/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师： 		专业工程师： 		记 录 人： 	
日期：2024年09月30日		日期： 年 月 日		日期：2024年09月30日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-008	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-20201-009	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10201-001	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10312-017	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10313-017	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10322-018	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10321-018	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10301-013	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10301-003	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-20201-007	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-20201-008	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-20201-006	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-20201-002	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-20201-003	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10342-015	304/304L	NG	洁净空气	/	
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建设单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
 专业工程师:  日期: 2024年09月16日		专业工程师:  日期: 年 月 日		 记 录 员:  专业工程师:  日期: 2024年09月26日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-004	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10311-003	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10301-005	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10301-006	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10312-008	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10313-008	304/304L	NG	洁净空气	/	
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师：  日期：2024年09月13日		专业工程师：  日期： 年 月 日		记 录 检查  专业工程 日期：2024年09月13日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称		NG 系统		系统编号	
				NG-005	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号		材 质	操作介质	吹扫介质	清洗介质
NG-20101-501		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10301-209		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10301-011		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10331-001		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10301-015		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10312-001		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10312-007		304/304L	NG	洁净空气	
NG-10313-001		304/304L	NG	洁净空气	
NG-10313-007		304/304L	NG	洁净空气	
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师：  日期：2024年09月18日		专业工程师：  日期： 年 月 日		记 录 质量检查员 专 业 工 程 师  李定刚 2024年09月18日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收(转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称		NG 系统		系统编号 NG-006	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号		材 质	操作介质	吹扫介质	清洗介质
NG-10401-113		304/304L	NG	洁净空气	
NG-10301-104		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10321-001		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10322-001		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10423-002		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10431-010		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10432-010		304/304L	NG	洁净空气	
NG-10401-038		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10401-021		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10341-001		304/304L	NG	洁净空气	/
NG-10401-031		304/304L	NG	洁净空气	
NG-10401-041		304/304L	NG	洁净空气	
以下空白					
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师: 		专业工程师: 		记 录 质量检查员 专业工程师: 	
日期: 2024年07月30日		日期: 年 月 日		日期: 2024年07月30日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-003	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求				/	
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10331-030	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10321-017	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10322-017	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10301-014	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10322-013	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10301-001	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10401-042	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10311-010	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10301-004	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10312-012	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10312-005	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10313-012	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10313-005	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10301-010	304/304L	NG	洁净空气	/	
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师： 		专业工程师： 		记 录 质量检查员： 专业工程师： 	
日期：2024年09月29日		日期： 年 月 日		日期：2024年09月29日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录(续)		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-003	
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10301-009	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10323-002	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10321-011	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10321-013	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10322-011	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10311-011	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10311-001	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10311-002	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10311-006	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10311-007	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10311-008	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10311-009	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10311-010	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10311-017	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10311-014	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10311-015	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10312-010	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10312-011	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10312-013	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10312-015	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10312-005	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10313-005	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10312-006	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10313-006	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10313-010	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10313-011	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10313-013	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10313-015	304/304L	NG	洁净空气		

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录(续)		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收(转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-003	
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10321-007	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10321-014	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10321-003	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10321-004	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10321-006	304/304L		洁净空气	/	
NG-10321-010	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10322-007	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10322-014	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10322-003	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10322-004	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10322-006	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10322-010	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10323-003	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10331-012	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10331-004	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10331-025	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10331-027	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10331-029	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10331-013	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10331-035	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10331-031	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10401-019	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10421-005	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10422-005	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10423-008	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10401-045	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10401-046	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10401-044	304/304L	NG	洁净空气	/	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录(续)		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收(转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-003	
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10411-007	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10411-006	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10412-007	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10412-006	304/304L		洁净空气	/	
NG-10413-007	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10413-006	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10401-014	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10401-006	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10401-034	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10401-013	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10401-016	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10431-006	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10401-031	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10432-006	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10401-025	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10401-037	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10401-043	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10411-027	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10411-017	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10412-027	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10412-017	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10413-027	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10413-017	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10421-002	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10421-006	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10422-002	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10422-006	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10423-004	304/304L	NG	洁净空气	/	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-002	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10211-001	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10201-007	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10301-001	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10201-041	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10221-001	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10221-008	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10221-027	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10201-001	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10211-008	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10201-004	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10201-003	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10401-051	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10201-034	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10211-027	304/304L	NG	洁净空气		
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设单位		总承包单位		施工单位	
 专业工程师：		 专业工程师：		 记录员：	
日期：2024年1月27日		日期： 年 月 日		日期：2024年1月27日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	NG 系统		系统编号	NG-001	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
NG-10102-031	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10102-026	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10102-011	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10102-006	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10101-137	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10101-022	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10101-005	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10101-001	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10103-025	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10103-024	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10101-035	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10101-018	304/304L	NG	洁净空气		
NG-10101-011	304/304L	NG	洁净空气	/	
NG-10101-009	304/304L	NG	洁净空气		
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师: 		专业工程师 		记 	
日期: 2024年09月26日		日期: 年 月 日		日期: 2024年09月26日	

[illegible]

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	LNG 系统		系统编号	LNG-009	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
LNG-20102-401	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-20103-401	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-20104-401	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-20105-401	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-20106-401	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-20107-401	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-20108-401	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-20110-401	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-20111-401	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-20101-102	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-20101-109	304/304L	LNG	洁净空气	/	
GNI-20102-601	304/304L	GNI	洁净空气	/	
GNI-20103-601	304/304L	GNI	洁净空气	/	
GNI-20104-601	304/304L	GNI	洁净空气		
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设/监理单位		总承包单位		施工单位	
专业工程师： 		专业工程师： 		记录 质量检 专业工 	
日期：2024年07月07日		日期： 年 月 日		日期：2024年07月07日	

[illegible]

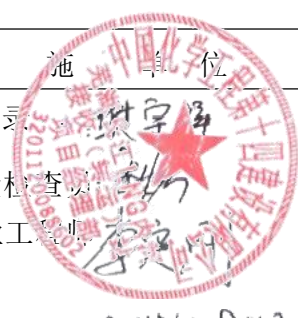
SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称		LNG 系统		系统编号	
				LNG-008	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号		材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质
LNG-20102-301		304/304L	LNG	洁净空气	
LNG-20103-302		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-20104-303		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-20105-301		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-20106-305		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-20107-306		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-20108-307		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-20109-308		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-20110-309		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-20111-310		304/304L	LNG	洁净空气	
LNG-20101-101		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-20101-110		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-20101-108		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-20101-106		304/304L	LNG	洁净空气	
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建议/监理单位		总 承 包 单 位		施	
专业工程师：  日期：2024年09月16日		专业工程师：  日期： 年 月 日		记录 质量检查 员 专业 程州  日期：2024年09月16日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称		LNG 系统		系统编号	
				LNG-006	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求				/	
管道编号/单线号		材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质
LNG-10331-051		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-10341-001		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-10311-005		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-10311-006		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-10331-007		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-10331-052		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-10331-011		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-10331-008		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-10331-014		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-10331-015		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-10331-016		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-10331-017		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-10331-019		304/304L	LNG	洁净空气	/
LNG-10331-020		304/304L	LNG	洁净空气	/
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师： 		专业工程师： 		记录 质量检 专 工 	
日期：2020年09月30日		日期： 年 月 日		日期：2024年09月30日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录(续)		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收(转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	LNG 系统		系统编号	LNG-006	
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
LNG-10331-022	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10331-010	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10301-012	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10331-003	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10331-009	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10401-011	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10301-003	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10311-001	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10401-005	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10401-004	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10413-004	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10413-001	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10412-004	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10412-001	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-004	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-001	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10331-002	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10331-021	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-050	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-011	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-012	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-001	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-031	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10411-020	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10412-050	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10412-011	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10412-012	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10412-031	304/304L	LNG	洁净空气	/	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	LNG 系统		系统编号	LNG-005	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
LNG-10401-025	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10401-026	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10401-035	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10401-036	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10422-001	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10421-001	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10401-017	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10401-018	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10401-020	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10413-002	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10413-003	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10412-002	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10412-003	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-002	304/304L	LNG	洁净空气		
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师:  日期: 2024年09月30日		专业工程师:  日期: 年 月 日		记 录 员:  专业工程师:  日期: 2024年09月30日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录(续)		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	LNG 系统		系统编号	LNG-005	
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
LNG-10411-003	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10401-007	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10401-023	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10401-024	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10431-032	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10432-032	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-019	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-022	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-021	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-016	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-015	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10412-022	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10412-016	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10412-015	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10412-021	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10412-019	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10413-022	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10413-016	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10413-015	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10413-021	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10413-019	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10421-001	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10421-004	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10421-005	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10421-006	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10422-001	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10422-004	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10422-005	304/304L	LNG	洁净空气	/	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运) 站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	LNG 系统		系统编号	LNG-004	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
LNG-10401-025	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10401-026	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10401-035	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10401-036	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10422-001	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10421-001	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10401-017	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10401-018	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10401-020	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10413-002	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10413-003	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10412-002	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10412-003	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-002	304/304L	LNG	洁净空气	/	
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设单位		总承包单位		施工单位	
专业工程师 		专业工程师 		记录 质量检查员 专业工程师 	
日期：2024年09月30日		日期： 年 月 日		日期：2024年09月30日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录(续)		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	LNG 系统		系统编号	LNG-004	
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
LNG-10411-003	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10401-007	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10401-023	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10401-024	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10431-032	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10432-032	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-019	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-022	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-021	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-016	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10411-015	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10412-022	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10412-016	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10412-015	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10412-021	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10412-019	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10413-022	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10413-016	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10413-015	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10413-021	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10413-019	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10421-001	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10421-004	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10421-005	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10421-006	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10422-001	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10422-004	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10422-005	304/304L	LNG	洁净空气	/	


[illegible]

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	LNG 系统		系统编号	LNG-003	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
LNG-10201-025	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10201-006	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10201-004	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10201-023	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10201-007	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10201-035	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10201-042	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10201-001	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10201-009	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10201-012	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10201-013	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10201-011	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10201-041	304/304L	LNG	洁净空气	/	
GNI-10201-021	304/304L	LNG	洁净空气	/	
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
 专业工程师：		 专业工程师：		 记 录 质量检查员 专业工程师	
日期：2014年09月17日		日期： 年 月 日		日期：2014年09月17日	


SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	LNG 系统		系统编号	LNG-002	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
LNG-10211-001	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10201-031	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10201-003	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10201-030	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10201-017	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10201-033	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10201-035	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10201-032	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10221-001	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10221-007	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10221-026	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10221-102	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10221-004	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10221-104	304/304L	LNG	洁净空气	/	
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位			
专业工程师 		专业工程师： 		记 质量 专业 	
日期：2024年09月11日		日期： 年 月 日		日期：2024年09月11日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收(转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	LNG 系统		系统编号	LNG-001	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
LNG-10101-032	304/304L	LNG	洁净空气	/	
GNI-10101-041	304/304L	GNI	洁净空气	/	
LNG-10101-031	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10101-026	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10101-025	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10101-030	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10101-007	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10101-018	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10101-008	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10101-012	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10101-013	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10201-030	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10101-051	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10101-017	304/304L	LNG	洁净空气	/	
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		记 录	
 专业工程师:  日期: 2024 年 09 月 08 日		专业工程师:  日期: 年 月 日		 记 录 质量检查 专业工 日期: 2024 年 09 月 08 日	



SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录(续)		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	LNG 系统		系统编号	LNG-001	
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
LNG-10101-010	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10101-052	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10101-015	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10101-016	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10101-031	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10101-021	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10101-033	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10103-021	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10101-035	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10102-022	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10102-028	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10102-002	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10102-008	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10102-003	304/304L	LNG	洁净空气		
LNG-10101-003	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10101-006	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10102-007	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10101-001	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10102-012	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10102-027	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10101-004	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10102-033	304/304L	LNG	洁净空气	/	
LNG-10102-032	304/304L	LNG	洁净空气	/	
NG-10103-022	304/304L	NG	洁净空气	/	
GNI-10103-027	304/304L	GNI	洁净空气		
LNG-10103-026	304/304L	LNG	洁净空气	/	



SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	仪表风系统		系统编号	IA-006	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求				/	
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
IA-30301-001	304	空气	洁净空气		
IA-30301-002	304	空气	洁净空气	/	
IA-30301-003	304	空气	洁净空气	/	
IA-30301-004	304	空气	洁净空气	/	
IA-30301-005	304	空气	洁净空气	/	
IA-30301-006	304	空气	洁净空气	/	
IA-30301-007	304	空气	洁净空气		
IA-30301-008	304	空气	洁净空气		
IA-30301-009	304	空气	洁净空气		
IA-30301-010	304	空气	洁净空气		
以下空白					
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建议/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师:  日期: 2024年09月26日		专业工程师:  日期: 年 月 日		记  专业工程 日期: 2024年09月26日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	仪表风系统		系统编号	IA-007	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求				/	
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
IA-20102-501	304	空气	洁净空气		
IA-20103-501	304	空气	洁净空气	/	
IA-20104-501	304	空气	洁净空气	/	
IA-20105-501	304	空气	洁净空气	/	
IA-20106-501	304	空气	洁净空气		
IA-20107-501	304	空气	洁净空气		
IA-20108-501	304	空气	洁净空气	/	
IA-20109-501	304	空气	洁净空气		
IA-20110-501	304	空气	洁净空气		
IA-20111-501	304	空气	洁净空气		
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师： 		专业工程师： /		记 录 员： 专业工程师： 	
日期：2024年09月26日		日期： 年 月 日		日期：2024年09月26日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	IW 系统		系统编号	IW-001	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
IW-30304-019	ASTM A106-B	生产水	/	洁净水	
IW-30304-018	ASTM A106-B	生产水	/	洁净水	
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：目测排出口的水色和透明度与入口的水色和透明度，排出口和入口水色和透明度一致，验收合格。					
建设单位		总 承 包 单 位		施工单位	
专业工程师： 		专业工程师： /		记录 质量检查员 专业工程师 	
日期：2024年09月29日		日期： 年 月 日		日期：2024年09月29日	


SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	IW 系统		系统编号	IW-002	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
IW-10431-001	ASTM A106-B	生产水		洁净水	
IW-30304-009	ASTM A106-B	生产水	/	洁净水	
IW-30304-007	ASTM A106-B	生产水	/	洁净水	
IW-30304-008	ASTM A106-B	生产水	/	洁净水	
IW-30304-006	ASTM A106-B	生产水	/	洁净水	
IW-30304-020	ASTM A106-B	生产水	/	洁净水	
IW-30304-012	ASTM A106-B	生产水	/	洁净水	
IW-30304-001	ASTM A106-B	生产水	/	洁净水	
IW-30304-013	ASTM A106-B	生产水	/	洁净水	
IW-30304-010	ASTM A106-B	生产水		洁净水	
IW-10348-001	ASTM A106-B	生产水	/	洁净水	
IW-30304-004	ASTM A106-B	生产水	/	洁净水	
IW-10432-001	ASTM A106-B	生产水	/	洁净水	
IW-30301-010	ASTM A106-B	生产水	/	洁净水	
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论: 目测排出口的水色和透明度与入口的水色和透明度, 排出口和入口水色和透明度致, 验收合格。					
建设单位/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
 专业工程师:  日期: 2024年09月29日		专业工程师:  日期: 年 月 日		 记录员:  专业工程师:  日期: 2024年09月29日	


SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称		IW 系统		系统编号	
				IW-003	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号		材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质
IW-20112-101		ASTM A106-B	生产水		洁净水
IW-30304-002		ASTM A106-B	生产水		洁净水
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：目测排出口的水色和透明度与入口的水色和透明度，排出口和入口水色和透明度一致，验收合格。					
建议/监理单位		总 承 包 单 位		施工单位	
专业工程师： 		专业工程师： 		记录 质量检查 专业工程 	
日期：2024年09月29日		日期： 年 月 日		日期：2024年09月29日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称		IW 系统		系统编号	
				IW-004	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号		材 质	操作介质	吹扫介质	清洗介质
IW-30304-001		ASTM A106-B	生产水		洁净水
IW-30304-017		ASTM A106-B	生产水	/	洁净水
IW-30304-016		ASTM A106-B	生产水	/	洁净水
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：目测排出口的水色和透明度与入口的水色和透明度，排出口和入口水色和透明度一致，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师： 		专业工程师： /		记 录 质量检查员 专业工程师： 	
日期：2024年09月29日		日期： 年 月 日		日期：2024年09月29日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	IW 系统		系统编号	IW-005	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
IW-10424-006	ASTM A106-B	生产水		洁净水	
IW-30304-101	ASTM A106-B	生产水	/	洁净水	
IW-30304-015	ASTM A106-B	生产水	/	洁净水	
IW-30304-001	ASTM A106-B	生产水		洁净水	
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：目测排出口的水色和透明度与入口的水色和透明度，排出口和入口水色和透明度致，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师：  日期：2024年09月30日		专业工程师： / 日期： 年 月 日		记录 质量检查 专业工程  2024年09月30日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	IW 系统		系统编号	IW-006	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
IW-10423-001	ASTM A106-B	生产水		洁净水	
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：目测排出口的水色和透明度与入口的水色和透明度，排出口和入口水色和透明度一致，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师： 		专业工程师： 		记 录 质量检查员 	
日期：2024年09月30日		日期： 年 月 日		专业工程 日期：2024年09月30日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称		IW 系统		系统编号	
				IW-007	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号		材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质
IW-10423-004		ASTM A106-B	生产水		洁净水
IW-10423-005		ASTM A106-B	生产水	/	洁净水
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：目测排出口的水色和透明度与入口的水色和透明度，排出口和入口水色和透明度一致，验收合格。					
建设单位/监理单位		总承包单位		监理单位	
专业工程师： 		专业工程师 		记录员 质量检查员 专业工程 	
日期：2024年09月30日		日期： 年 月 日		日期：2024年09月30日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	IW 系统		系统编号	IW-010	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
IW-10424-001	ASTM A106-B	生产水		洁净水	
IW-10424-002	ASTM A106-B	生产水	/	洁净水	
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：目测排出口的水色和透明度与入口的水色和透明度，排出口和入口水色和透明度一致，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业 		专业工程师： 		记录 质量检查员： 专业工程 	
日期：2024年09月30日		日期： 年 月 日		日期：2024年09月30日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	仪表风系统		系统编号	IA-005	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
IA-10312-001	304	空气	洁净空气		
GNI-10312-001	304	GNI	洁净空气		
GNI-10312-002	304	GNI	洁净空气	/	
GNI-10312-003	304	GNI	洁净空气	/	
IA-10313-001	304	空气	洁净空气	/	
IA-10431-016	304	空气	洁净空气	/	
IA-30302-009	304	空气	洁净空气	/	
IA-30302-007	304	空气	洁净空气	/	
IA-30302-005	304	空气	洁净空气	/	
IA-30302-006	304	空气	洁净空气	/	
IA-30302-012	304	空气	洁净空气	/	
IA-30302-011	304	空气	洁净空气	/	
IA-30302-010	304	空气	洁净空气	/	
IA-30302-004	304	空气	洁净空气	/	
注：不锈钢管道用水附水质分析报告					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师  日期：2024 年 09 月 26 日		专业工程师：  日期： 年 月 日		记  质量检查员： 专业工程师： 日期：2024 年 09 月 26 日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	GNI 系统		系统编号	GNI-007	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
GNI-10411-001	304/304L	GNI	洁净空气		
GNI-10411-013	304/304L	GNI	洁净空气		
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设单位		总 承 包 单 位		施	
专业工程师： 		专业工程师： 		记 录 质量检查员： 专业工程师： 	
日期：2024 年 09 月 28 日		日期：年 月 日		日期：2024 年 09 月 28 日	


SH/T 3503--J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	GNI 系统		系统编号	GNI-008	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
GNI-10412-001	304/304L	GNI	洁净空气		
GNI-10412-013	304/304L	GNI	洁净空气	/	
以下空白					
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施工单	
专业工程师: 		专业工程师: 		记 录 质量检查 员 专业工 程 	
日期: 2024年09月28日		日期: 年 月 日		2024年09月28日	
				日期:	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称		GNI 系统		系统编号	
				GNI-010	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号		材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质
GNI-30302-001		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	
GNI-30303-001		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/
GNI-30303-002		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/
GNI-30303-003		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师： 		专业工程 师： 		记 录 质量检查员：  专业工程师： 	
日期：2024 年 09 月 28 日		日期： 年 月 日		日期：2024 年 09 月 28 日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	GNI 系统		系统编号	GNI-012	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
GNI-20112-101	ASTM A106-B	GNI	洁净空气		
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程  日期：2024 年 09 月 28 日		专业工程 师：  日期： 年 月 日		记 录  专业工程师 日期：2024 年 09 月 28 日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	仪表风系统		系统编号	IA-001	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
IA-20102-501	304	空气	洁净空气		
IA-30302-002	304	空气	洁净空气	/	
IA-20103-501	304	空气	洁净空气	/	
IA-20104-501	304	空气	洁净空气	/	
IA-20105-501	304	空气	洁净空气	/	
IA-20106-501	304	空气	洁净空气	/	
IA-20107-501	304	空气	洁净空气	/	
IA-20108-501	304	空气	洁净空气	/	
IA-20109-501	304	空气	洁净空气	/	
IA-20110-501	304	空气	洁净空气	/	
IA-20111-501	304	空气	洁净空气	/	
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师： 		专业工程师： 		记 录： 质量检查员： 专业工程师： 	
日期：2024年09月26日		日期： 年 月 日		日期：2024年09月26日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	仪表风系统		系统编号	IA-002	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
IA-30302-019	304	空气	洁净空气		
以下空白					
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师: 		专业工程师: 		记 录 质量检查员: 专业工程 	
日期: 2024年09月26日		日期: 年 月 日		日期: 2024年09月26日	


SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	仪表风系统		系统编号	IA-003	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
IA-30302-001	304	空气	洁净空气	/	
IA-30302-015	304	空气	洁净空气		
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 学 单 位	
专业工程师：  日期：2024 年 09 月 26 日		专业工程师： / 日期： 年 月 日		记 像 质 量 检 专 业  日期：2024 年 09 月 26 日	


SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	仪表风系统		系统编号	IA-004	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
IA-30302-001	304	空气	洁净空气		
IA-30302-016	304	空气	洁净空气	/	
IA-30302-017	304	空气	洁净空气	/	
IA-30302-001	304	空气	洁净空气		
以下空白					
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建设(监理单位)		总 承 包 单 位		施	
专业工程师:  日期: 2024年09月26日		专业工程师:  日期: 年 月 日		记录: 队 质量 查 赏 专 工程师  日期: 2024年09月26日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	GNI 系统		系统编号	GNI-005	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
GNI-10201-021	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-30303-003	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-30303-009	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-30303-007	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-30303-008	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-30303-020	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-30303-006	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-30303-012	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-30303-013	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-30303-010	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-10341-001	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-30303-004	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-30303-101	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-10312-001	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师 		专业工程师 		记 录 质量检查员 专业工程师 	
日期：2024 年 07 月 28 日		日期： 年 月 日		日期：2024 年 07 月 28 日	

[illegible]

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	GNI 系统		系统编号	GNI-004	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求					
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
GNI-30303-001	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-30303-017	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-30303-018	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-30303-016	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
以下空白					
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建设单位/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师:  日期: 2024年09月28日		专业工程师:  日期: 年 月 日		记 录 质量检查员: 专 业 工 程 师  日期: 2024年09月28日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称：芜湖长江 LNG 内河接收（转运）站项目工艺厂施工总承包	
系统名称		GNI 系统		系统编号	
				GNI-001	
检查项目与要求				检查结果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求				/	
管道编号/单线号		材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质
GNI-10101-134		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/
GNI-10101-041		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/
GNI-10101-044		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/
GNI-10101-045		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/
GNI-30303-019		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/
GNI-10101-113		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/
GNI-10101-111		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/
GNI-10101-046		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/
以下空白					
注：不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论：刷白漆靶板正对吹扫口，5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物，验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程师  日期：2024年09月18日		专业工程师：  日期： 年 月 日		记录 质量检查 专业工程  日期：2024年09月28日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收(转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称		GNI 系统		系统编号	
				GNI-002	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求				/	
管道编号/单线号		材 质	操 作 介 质	吹 扫 介 质	清 洗 介 质
GNI-10101-131		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	
GNI-10101-045		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/
GNI-10101-112		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/
GNI-10101-110		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/
GNI-10102-001		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/
GNI-10102-021		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/
GNI-10103-002		ASTM A106-B	GNI	洁净空气	
以下空白					
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建设/监理单位		总 承 包 单 位		施 工 单 位	
专业工程 币: 		专业工程 币: 		记 录 质量检 专业工 	
日期: 2024年09月28日		日期: 年 月 日		日期: 2024年09月28日	

SH/T 3503—J408		管道吹扫/清洗检验记录		工程名称: 芜湖长江 LNG 内河接收 (转运)站项目工艺厂施工总承包	
系统名称	GNI 系统		系统编号	GNI-003	
检 查 项 目 与 要 求				检 查 结 果	
管道压力试验合格				合格	
不参与吹扫/清洗的安全附件及仪表等已隔离或拆除				合格	
管道系统的阀门已全部开启				合格	
不锈钢管道用水符合规范要求				/	
管道编号/单线号	材质	操作介质	吹扫介质	清洗介质	
GNI-20102-601	ASTM A106-B	GNI	洁净空气		
GNI-30303-002	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-20103-601	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-20104-601	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-20105-601	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-20106-601	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-20107-601	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-20108-601	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-20109-601	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-20110-601	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-20111-601	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
GNI-20112-101	ASTM A106-B	GNI	洁净空气	/	
以下空白					
注: 不锈钢管道用水附水质分析报告。					
检验方法及结论: 刷白漆靶板正对吹扫口, 5 分钟内靶板上无明显可见的铁锈、尘土、水分及其它杂物, 验收合格。					
建设/监理单位		总承包单位		施工单位	



